



728031004

LTCDC/JL 508001-1

临潭县疾病预防控制中心


检测报告

潭疾控 水 检字 第SZ (2019) 058号 第1页/共5页

样品名称

受检单位

检测类别

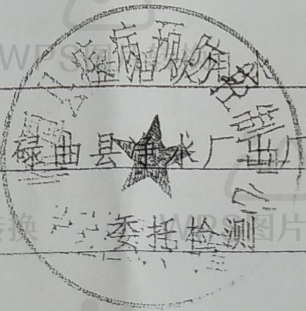

碌曲县自来水厂出厂水

委托检测

2019年06月26日

临潭县疾病预防控制中心
检测报告

第3页/共5页

样品编号	SZ2019058	检验类别	委托
样品名称	碌曲县净水厂出厂水	规格数量	5000ml+500ml
委托单位	碌曲县疾控中心检验科	委托人	马红霞
收样日期	2019.06.20	样品状态及包装	液体 塑料桶/瓶
检测日期	2019.06.20		

检验依据：《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

检验项目：色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、耗氧量（以氧计）、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐氮（以氮计）、总硬度（以碳酸钙计）、硫酸盐、氯化物、氟化物、溶解性总固体、砷、镉、铝、铁、铅、锰、锌、铜、铬、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏、氨氮、挥发性酚类、氰化物、硒、汞。

检测结果见下页



日期：2019年06月26日

检测报告

第4页 / 共5页

序号	检验项目	计量单位	国家标准限值	检验结果
1	色	度	<15	<5
2	浑浊度	NTU	<1	<1
3	臭和味	/	无异臭异味	无异臭异味
4	肉眼可见物	/	无肉眼可见物	无肉眼可见物
5	pH	/	6.5-8.5	7.92
6	耗氧量(以氧计)	mg/L	<3	0.83
7	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.3	<0.10
8	硝酸盐氮(以氮计)	mg/L	<10	1.2
9	总硬度(以碳酸钙计)	mg/L	<450	222
10	硫酸盐	mg/L	<250	27
11	氯化物	mg/L	<250	8.0
12	氟化物	mg/L	<1.0	0.14
13	溶解性总固体	mg/L	<1000	294
14	砷	mg/L	<0.01	<0.001
15	铬(六价)	mg/L	<0.05	<0.004
16	铜	mg/L	0.2	<0.008
17	铁	mg/L	<0.3	<0.30
18	铅	mg/L	<0.01	<0.0025
19	锰	mg/L	<0.1	<0.1
20	锌	mg/L	<1.0	<0.05
21	镉	mg/L	<0.005	<0.0005
22	汞	mg/L	<1.0	<0.20
23	菌落总数	CFU/mL	<100	20
24	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
25	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出

检测报告

第 5 页 / 共 5 页

序号	检验项目	计量单位	国家标准限值	检验结果
26	大肠埃希氏	MPN/ 100mL	不得检出	未检出
27	氨氮	mg/L	<0.5	<0.02
28	挥发性酚	mg/L	<0.002	<0.002
29	氰化物	mg/L	<0.05	<0.002
30	硒	mg/L	<0.01	<0.0004
31	汞	mg/L	<0.001	<0.0001

以下空白

检测人:

包建、刘艳

校核人:

党晓峰

批准人:

尹尚喜